


Peticionario: **DYNAMOBEL, S.A.**

Fecha de ensayo: 21-jun-12

Expediente nº: 4674

Aislamiento acústico al ruido aéreo según UNE-EN ISO 10140-2:2011

Applus⁺
LGAi

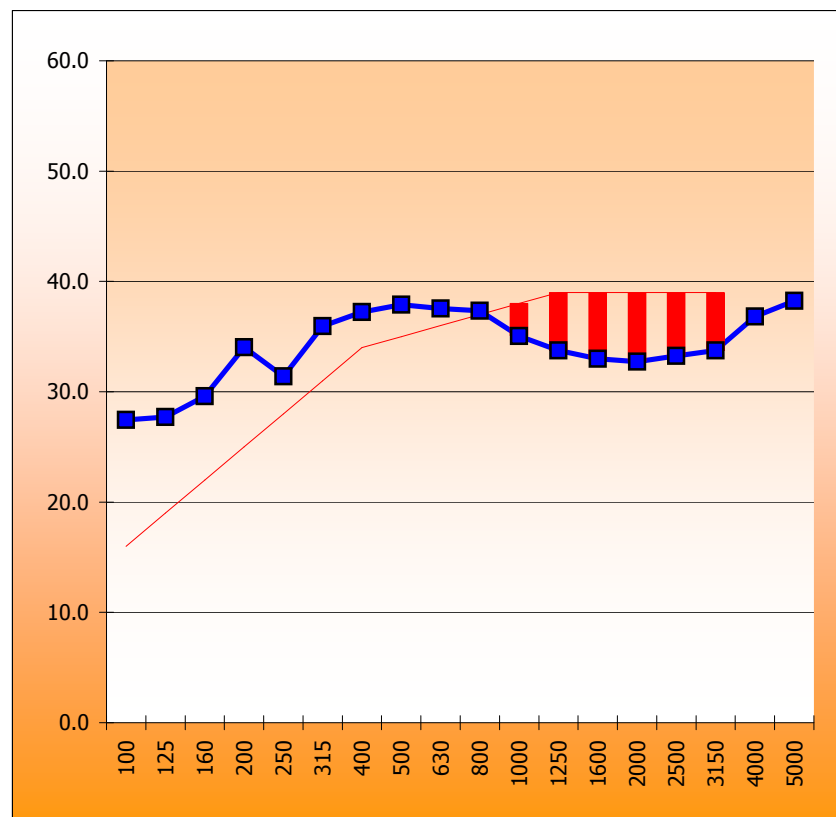

Frecuencia Hz	R
100	27.5
125	27.7
160	29.6
200	34.0
250	31.4
315	35.9
400	37.2
500	37.9
630	37.5
800	37.3
1000	35.1
1250	33.7
1600	33.0
2000	32.7
2500	33.2
3150	33.8
4000	36.8
5000	38.2

Frecuencia Hz	R (Octavas)
125	28.2
250	33.4
500	37.5
1000	35.1
2000	33.0
4000	35.9

Descripción de la muestra:

PUERTA VIDRIERA 2V de 100 mm de espesor. Con doble acristalamiento laminado 3+3.

ÍNDICE GLOBAL DE REDUCCIÓN ACÚSTICA, R_w (C ; C_{tr})	35 (-1; -1)	dB
ÍNDICE GLOBAL DE REDUCCIÓN ACÚSTICA PONDERADO A, R_A	34.5	dBA
ÍNDICE GLOBAL DE REDUCCIÓN ACÚSTICA PONDERADO A, para ruido exterior dominante de automóviles, R_{Atr}	34.1	dBA

