


Peticionario: DYNAMOBEL, S.A.

Fecha de ensayo: 19-nov-09

Núm. informe: 09/100923-1963

Aislamiento acústico al ruido aereo según UNE-EN ISO 140-3

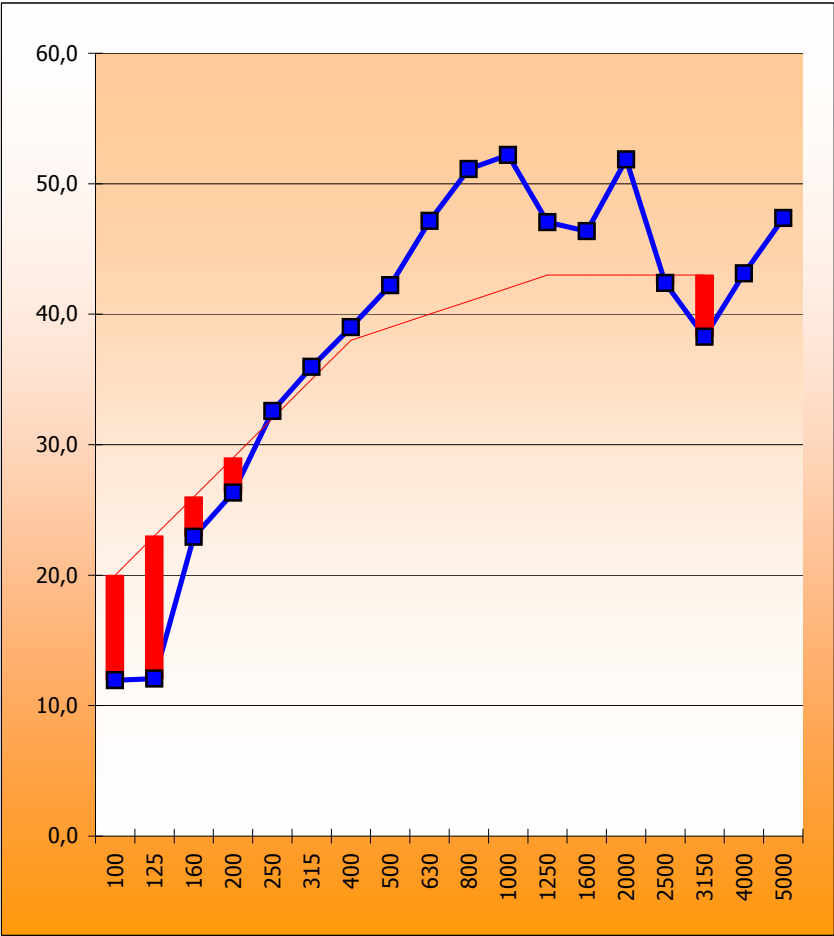

Frecuencia Hz	R
100	12,0
125	12,1
160	22,9
200	26,3
250	32,6
315	36,0
400	39,0
500	42,2
630	47,1
800	51,1
1000	52,2
1250	47,0
1600	46,4
2000	51,8
2500	42,4
3150	38,3
4000	43,1
5000	47,4

Frecuencia Hz	R (Octavas)
125	13,6
250	29,8
500	41,6
1000	49,5
2000	45,4
4000	41,4

Descripción de la muestra:

Mampara M82 ciego panel de tablero de partículas de 13 mm.
CASO FA-1 de la secuencia de ensayos.

ÍNDICE GLOBAL DE REDUCCIÓN ACÚSTICA PONDERADO A, R_A	35,7	dBA
ÍNDICE GLOBAL DE REDUCCIÓN ACÚSTICA, R_w (C; C_{tr})	39 (-4; -11)	dB