

INFORME DE CLASIFICACIÓN

Classification Report

NÚMERO Number	De 1204028-01CL a 1204028-03 CL	Hoja de encargo: 21102163
FECHA DE EMISIÓN Date of issue	18 de junio de 2013	
ORGANISMO NOTIFICADO Notified body	Organismo notificado a la Comisión Europea para la Directiva de los Productos de Construcción 89/106/CEE con el nº 1981	
PÁGINAS Pages	El informe consta de 11 páginas numeradas correlativamente, de un anexo de 1 página y de un anexo informativo de 1 página.	
MUESTRA DE ENSAYO Test specimen	Tipo: TABIQUERÍA DESMONTABLE AUTOPORTANTE Referencia: "GAMA PARTICIÓN DESMONTABLE PANELES METÁLICOS 1:10 Y M92/11"	
REFERENTE A Concerning to	CLASIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS PARA LA EDIFICACIÓN. CLASIFICACIÓN A PARTIR DE DATOS OBTENIDOS EN ENSAYOS DE REACCIÓN AL FUEGO. SEGÚN NORMA UNE-EN 13501-1: 07 + A1: 2010	
SOLICITANTE Applicant	DYNAMOBEL, S.A. CR MADRID, KM. 24 31350 PERALTA (NAVARRA)	
FECHA/S DE ENSAYO Date/s of test	Recepción muestras:	22/03/12 y 29/04/13
	Inicio ensayos:	12/04/12 y 06/05/13
	Finalización ensayos:	12/06/13

SIGNATARIO/S AUTORIZADO/S
Authorized signatory/ies



Fdo.: Dña. Nerea Carpiñero
Técnico. Lab. Reacción al Fuego



Fdo.: Dra. Rosa M. Pérez
Directora Dpto. Materiales y Medio Ambiente

El resultado del presente ensayo/s no concierne más que al objeto/s ensayado/s.
Este documento no podrá ser reproducido total ni parcialmente sin autorización expresa de AIDIMA.
The result of this/these test/s only refers to the object/s tested.
This document may not be either totally or partly reproduced without the express authorisation of AIDIMA

**CONTENIDO**

	<i>Página</i>
1. INTRODUCCIÓN	3
2. DATOS DEL PRODUCTO CLASIFICADO	3
3. INFORMES DE ENSAYO PARA APOYAR LA CLASIFICACIÓN.....	6
4. RESULTADOS DE ENSAYO PARA APOYAR LA CLASIFICACIÓN	7
5. CLASIFICACIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN DIRECTO	10
6. LIMITACIONES	11
 ANEXO.....	 A1 y A2

1. INTRODUCCIÓN

Este informe de clasificación define la clasificación asignada al producto descrito en el apartado 2, de acuerdo con los procedimientos indicados en la norma UNE-EN 13501-1: 2007+A1: 2010 "Clasificación del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego".

2. DATOS DEL PRODUCTO CLASIFICADO

2.1. Descripción e Identificación del objeto ensayado. Inspección previa al ensayo

Muestras correspondientes a tabiquería desmontable autoportante cuya estructura esta compuesta de acero (45,3%), cartón-yeso (48,2%), lana de roca (6,5%). El tabique tiene un espesor total de 100 mm, presentando una cámara de aire interna de 68 mm que es rellena con la lana de roca. El conjunto presenta una densidad aproximada de 418 Kg/m³. Los paneles metálicos que conforman el exterior de la partición desmontable están acabados con pintura epoxi-poliéster de una densidad aproximada de 1700 Kg/m³, de diferentes colores, con un espesor de capa de 60 micras. Los paneles exteriores están unidos mediante clipaje y cuelgue a estructura.

El clipaje de los paneles exteriores se realiza mediante elementos de sujeción metálicos y cuelgue a estructura. En la figura adjuntas se detallan distintos aspectos y partes del montaje.

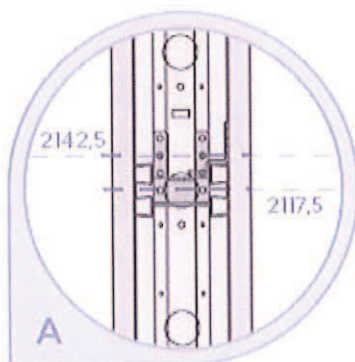


Fig A. Vista perfil metálico



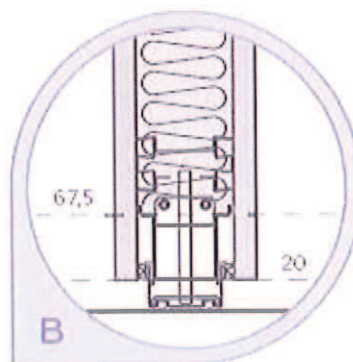


Fig B. Detalle de la fijación al suelo

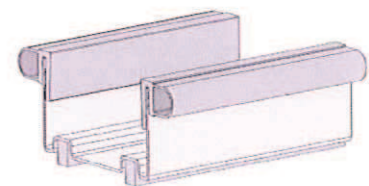

Detalle burletes y rodapié

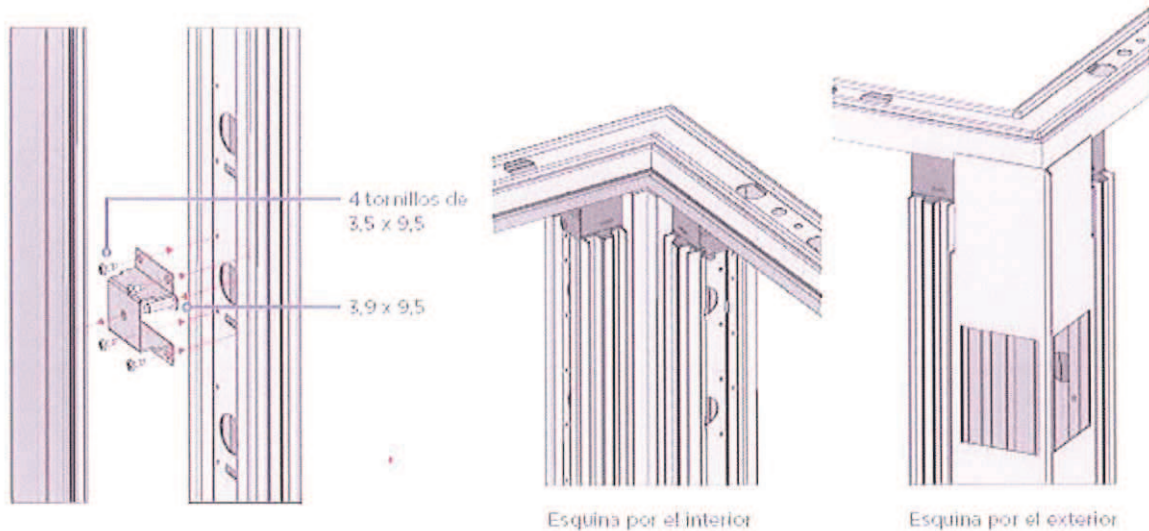

Detalle unión del remate

Detalle de la coronación esquina 90°

El campo de aplicación de la clasificación de reacción al fuego, según la norma de clasificación UNE EN 13501-1, puede ser válido para productos dentro de la misma familia, si la familia se define como una gama de productos dentro de límites definidos de variabilidad de sus parámetros, para la cual se demuestre que la clasificación de reacción al fuego no sufre cambios.

Así pues, se pretende clasificar una gama de productos donde se realiza una selección en base a los diferentes parámetros que contempla la gama. Según información proporcionada por el cliente, la gama a ensayar considera como parámetro más significativo, los diferentes colores, manteniéndose el resto de los parámetros idénticos.

Los ensayos, así como la selección de muestras, se realizan de acuerdo a las recomendaciones definidas por el Sector Group SH02 (organismo europeo que coordina todos los aspectos relacionados con el marcado CE en cuanto a las características de fuego), y más concretamente tomando como referencia el documento NB-CDP/SH02/06/029 "Classification following extended application: All specifications covering reaction to fire performance").

En base a las recomendaciones anteriores se adoptó, dentro del plan de ensayos, el siguiente criterio de selección de muestras (teniendo en cuenta las diferentes tonalidades de colores)



- ❖ Ensayo SBI: se ensayara una muestra de cada una de las distintas tonalidades de color elegidas de la pintura exterior de los paneles metálicos (blanco, negro y rojo). Una vez determinado que color obtiene el resultado más desfavorable, se realizará el ensayo completo con la pintura de ese color.
- ❖ Ensayo Bomba Calorimétrica: Ensayo completo de toda la selección de colores de pinturas de acabado superficial (blanco, negro y rojo).

La clasificación será válida para todos los productos de la gama siempre que en los productos seleccionados se obtenga un comportamiento tal, que todos deben alcanzar la misma clasificación y comportamientos similares.

Las referencias comerciales de la tabiquería desmontable autoportante con acabado pintura metálica, según el cliente, son:

- ↳ "PARTICIÓN DESMONTABLE PANELES METÁLICOS 1:10 y M92/11 BLANCA". (Ref.: 1204028-01)
- ↳ "PARTICIÓN DESMONTABLE PANELES METÁLICOS 1:10 y M92/11 NEGRA". (Ref.: 1204028-02)
- ↳ "PARTICIÓN DESMONTABLE PANELES METÁLICOS 1:10 y M92/11 ROJA". (Ref.: 1204028-03)

La gama de productos, según la información proporcionada por el cliente, se referencia como:

- ↳ "GAMA PARTICIÓN DESMONTABLE PANELES METÁLICOS 1:10 y M92/11"

2.2. Gama de productos

La clasificación de reacción al fuego, según la norma de clasificación UNE EN 13501-1, es válida para productos dentro de la misma familia, si la familia se define como una gama de productos dentro de límites definidos de variabilidad de sus parámetros, en este caso el parámetro color de la pintura utilizada para el acabado de los paneles metálicos, para los cuales se ha demostrado que la clasificación de reacción al fuego no sufre cambios.

Así pues, la gama de productos incluida en el campo de aplicación de resultados de la clasificación de reacción al fuego, según información suministrada por el cliente, es la contemplada para tabiquería desmontable autoportante cuya estructura esta compuesta de acero (45,3%), cartón-yeso (48,2%), lana de roca (6,5%). El tabique tiene un espesor total de 100 mm, presentando una cámara de aire interna de 68 mm que es



rellenada con la lana de roca. El conjunto presenta una densidad aproximada de 418 Kg/m³. Los paneles metálicos que conforman el exterior de la partición desmontable están acabados con pintura epoxi-poliéster de una densidad aproximada de 1700 Kg/m³, de diferentes colores, con un espesor de capa de 60 micras. Los paneles exteriores están unidos mediante clipaje y cuelgue a estructura.

3. INFORMES DE ENSAYO PARA APOYAR LA CLASIFICACIÓN

Laboratorio	Empresa/cliente	Referencia del informe de ensayo	Método de ensayo
AIDIMA	DYNAMOBEL, S.A.	1204028-01 SBI + BC, 1204028-02 SBI + BC y 1204028-03 SBI + BC	UNE-EN 13823:12
AIDIMA	DYNAMOBEL, S.A.	1204028-01 SBI + BC, 1204028-02 SBI + BC y 1204028-03 SBI + BC	UNE EN ISO 1716: 11

4. RESULTADOS DE ENSAYO PARA APOYAR LA CLASIFICACIÓN

Método de ensayo	Parámetro	Nº de ensayos	Resultados	
			Média de parámetro continuo (m)	Parámetros que tiene que cumplir
UNE-EN ISO 1716:11 (poder calorífico) "PARTICIÓN DESMONTABLE PANELES METÁLICOS 1:10 y M92/11 BLANCA" (Ref.: 1204028-01)	PCS (MJ/m ²)	3	1,24 ⁽²⁾	No aplicable
UNE-EN 13823:12 (SBI) "PARTICIÓN DESMONTABLE PANELES METÁLICOS 1:10 y M92/11 BLANCA" (Ref.: 1204028-01)	FIGRA _{0,2MJ} (W/s)	1	0,00	No aplicable
	FIGRA _{0,4MJ} (W/s)		0,00	No aplicable
	THR _{600s} (MJ)		0,35	No aplicable
	SMOGRA (m ² /s ²)		7,00	No aplicable
	TSP _{600s} (m ²)		69,75	No aplicable
	LFS (S/N)		No aplicable	si
	gotas/partículas en llama (S/N)		No aplicable	si

⁽²⁾ Para el componente externo no sustancial (revestimiento pintura), y para el componente interno no sustancias (velo acústico), se ha determinado su poder calorífico PCS en unidades de MJ por unidad de superficie.

Método de ensayo	Parámetro	Nº de ensayos	Resultados	
			Média de parámetro continuo (m)	Parámetros que tiene que cumplir
UNE-EN ISO 1716:11 (poder calorífico) "PARTICIÓN DESMONTABLE PANELES METÁLICOS 1:10 y M92/11 NEGRA" (Ref.: 1204028-02)	PCS (MJ/m ²)	3	1,46 ⁽²⁾	No aplicable
UNE-EN 13823:12 (SBI) "PARTICIÓN DESMONTABLE PANELES METÁLICOS 1:10 y M92/11 NEGRA" (Ref.: 1204028-02)	FIGRA _{0,2MJ} (W/s)	1	0,00	No aplicable
	FIGRA _{0,4MJ} (W/s)		0,00	No aplicable
	THR _{600s} (MJ)		0,34	No aplicable
	SMOGRA (m ² /s ²)		6,83	No aplicable
	TSP _{600s} (m ²)		60,87	No aplicable
	LFS (S/N)		No aplicable	si
	gotas/partículas en llama (S/N)		No aplicable	si

⁽²⁾ Para el componente externo no sustancial (revestimiento pintura), y para el componente interno no sustancial (velo acústico), se ha determinado su poder calorífico PCS en unidades de MJ por unidad de superficie.

Método de ensayo	Parámetro	Nº de ensayos	Resultados	
			Méda de parámetro continuo (m)	Parámetros que tiene que cumplir
UNE-EN ISO 1716:11 (poder calorífico) "PARTICIÓN DESMONTABLE PANELES METÁLICOS 1:10 y M92/11 ROJA" (Ref.: 1204028-03)	PCS (MJ/m²)	3	1,46 ⁽²⁾	No aplicable
UNE-EN 13823:12 (SBI) "PARTICIÓN DESMONTABLE PANELES METÁLICOS 1:10 y M92/11 ROJA" (Ref.: 1204028-03)	FIGRA _{0,2MJ} (W/s)	3	6,91	No aplicable
	FIGRA _{0,4MJ} (W/s)		2,99	No aplicable
	THR _{600s} (MJ)		0,68	No aplicable
	SMOGRA (m²/s²)		7,40	No aplicable
	TSP _{600s} (m²)		72,51	No aplicable
	LFS (S/N)		No aplicable	si
	gotas/partículas en llama (S/N)		No aplicable	si

⁽²⁾ Para el componente externo no sustancial (revestimiento pintura), y para el componente interno no sustancial (velo acústico), se ha determinado su poder calorífico PCS en unidades de MJ por unidad de superficie.

5. CLASIFICACIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN DIRECTO

5.1. Clasificación

El campo de aplicación de la clasificación de reacción al fuego, según la norma de clasificación UNE EN 13501-1:07 + A1:2010, es válido para todos los productos, dentro de la misma familia, ya que la familia se define como una gama de productos dentro de límites definidos de variabilidad de sus parámetros, en este caso el parámetro color de la pintura epoxi-poliéster en diferentes colores (blanca, negra y roja) para el acabado de los paneles metálicos, para los cuales se ha demostrado que la clasificación de reacción al fuego no sufre cambios, acabados siempre siguiendo el mismo proceso y productos, para los cuales se ha demostrado que la clasificación de reacción al fuego no sufre cambios.

La clasificación es válida para todos los productos de la gama ya que en las muestras representativas seleccionadas de acuerdo a las recomendaciones definidas por el Sector Group SH02, tomando como referencia el documento NB-CDP/SH02/06/029, se obtiene un comportamiento similar y la misma clasificación.

Por tanto, de acuerdo a la norma UNE-EN 13501-1: 07+A1: 2010, y a la vista de los resultados de los ensayos y de los criterios de clasificación que se adjuntan en el anexo (Tabla 1 de la citada norma), la gama compuesta por muestras correspondientes descritas en el apartado 2.1 del presente informe, todo ello según información proporcionada por el cliente y referenciada por él mismo como "PARTICIÓN DESMONTABLE PANELES METÁLICOS 1:10 y M92/11", queda clasificada en relación a su comportamiento de reacción al fuego como **A-s2-d0**.

Comportamiento al fuego	Producción de humos	Gotas en llama
A	s2	d0

5.2. Campo de aplicación directo

El producto clasificado se define como revestimiento de paredes y techos. La clasificación descrita en el apartado 5.1 es válida únicamente para el sistema y montaje de la gama de productos tal y como se describe en el apartado 2.1

El campo de aplicación es para oficinas, edificios públicos, educación, sanidad, etc.

6. LIMITACIONES

El resultado del presente informe únicamente concierne a los productos descritos en el apartado 2 del mismo.

Este documento no representa ninguna aprobación tipo ni certificación del producto.

La duración de la validez de este informe de clasificación está sujeta a la legislación vigente en el momento de su emisión.





ANEXO

CLASES DE COMPORTAMIENTO DE REACCIÓN AL FUEGO PARA PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN EXCLUIDOS REVESTIMIENTOS DE SUELOS S/N UNE EN 13501-1: 07+A1: 2010

Clase	Método(s) de ensayo	Criterios de clasificación	Declaración adicional obligatoria
A1	UNE-EN-ISO 1182:2011 ⁽¹⁾ , y	$\Delta T \leq 30^{\circ}\text{C}$; y $\Delta m \leq 50\%$; y $t_f = 0$ (es decir, sin llama sostenida)	-
	UNE-EN-ISO 1716:2011	$\text{PCS} \leq 2.0 \text{ MJ.kg}^{-1}$ ⁽¹⁾ ; y $\text{PCS} \leq 2.0 \text{ MJ.kg}^{-1}$ ⁽²⁾ (2a); y $\text{PCS} \leq 1.4 \text{ MJ.m}^{-2}$ ⁽³⁾ ; y $\text{PCS} \leq 2.0 \text{ MJ.kg}^{-1}$ ⁽⁴⁾	-
A2	UNE-EN-ISO 1182:2011 ⁽¹⁾ , O	$\Delta T \leq 50^{\circ}\text{C}$; y $\Delta m \leq 50\%$; y $t_f \leq 20\text{s}$	-
	UNE-EN-ISO 1716:2011; y	$\text{PCS} \leq 3.0 \text{ MJ.kg}^{-1}$ ⁽¹⁾ ; y $\text{PCS} \leq 4.0 \text{ MJ.m}^{-2}$ ⁽²⁾ ; y $\text{PCS} \leq 4.0 \text{ MJ.m}^{-2}$ ⁽³⁾ ; y $\text{PCS} \leq 3.0 \text{ MJ.kg}^{-1}$ ⁽⁴⁾	-
	UNE-EN-13823:2012 (SBI)	$\text{FIGRA} \leq 120 \text{ W.s}^{-1}$; y $\text{LFS} < \text{margen de la muestra}$; y $\text{THR}_{600\text{s}} \leq 7.5 \text{ MJ}$	Producción de humo ⁽⁵⁾ ; y Caída de gotas/partículas inflamadas ⁽⁶⁾
B	UNE-EN 13823:2012 (SBI); y	$\text{FIGRA} \leq 120 \text{ W.s}^{-1}$; y $\text{LFS} < \text{margen de la muestra}$; y $\text{THR}_{600\text{s}} \leq 7.5 \text{ MJ}$	Producción de humo ⁽⁵⁾ ; y Caída de gotas/partículas inflamadas ⁽⁶⁾
	UNE-EN-ISO 11925-2:2011 ⁽⁸⁾ ; Exposición = 30s	$\text{Fs} \leq 150\text{mm}$ en 60s	
C	UNE-EN 13823:2012 (SBI); y	$\text{FIGRA} \leq 250 \text{ W.s}^{-1}$; y $\text{LFS} < \text{margen de la muestra}$; y $\text{THR}_{600\text{s}} \leq 15 \text{ MJ}$	Producción de humo ⁽⁵⁾ ; y Caída de gotas/partículas inflamadas ⁽⁶⁾
	UNE-EN-ISO 11925-2:2011 ⁽⁸⁾ ; Exposición = 30s	$\text{Fs} \leq 150\text{mm}$ en 60s	
D	UNE-EN 13823:2012 (SBI); y	$\text{FIGRA} \leq 750 \text{ W.s}^{-1}$	Producción de humo ⁽⁵⁾ ; y Caída de gotas y partículas inflamadas ⁽⁶⁾
	UNE-EN-ISO 11925-2:2011 ⁽⁸⁾ ; Exposición = 30s	$\text{Fs} \leq 150\text{mm}$ en 60s	
E	UNE-EN-ISO 11925-2:2011 ⁽⁸⁾ ; Exposición = 15s	$\text{Fs} \leq 150\text{mm}$ en 20s	Caída de gotas/partículas inflamadas ⁽⁷⁾
F	Sin determinación de propiedades		

(1) Para productos homogéneos y componentes sustanciales de productos no homogéneos

(2) Para cualquier componente no sustancial de productos no homogéneos

(2a) Alternativamente, para cualquier componente no sustancial que tenga un $\text{PCS} \leq 2.0 \text{ MJ/m}^2$, siempre que el producto satisfaga los siguientes criterios de UNE-EN 13823 2012 (SBI): $\text{FIGRA} \leq 20 \text{ W.s}^{-1}$, y $\text{LFS} < \text{margen de la muestra}$; y $\text{THR}_{600\text{s}} \leq 4.0 \text{ MJ}$; y s1; y d0

(3) Para cualquier componente no sustancial interno de productos no homogéneos

(4) Para el producto en su conjunto

(5) $\text{s1} = \text{SMOGR} \leq 30\text{m}^2.\text{s}^{-2}$ y $\text{TSP}_{600\text{s}} \leq 50\text{m}^2$; $\text{s2} = \text{SMOGR} \leq 180\text{m}^2.\text{s}^{-2}$ y $\text{TSP}_{600\text{s}} \leq 200\text{m}^2$,
 $\text{s3} = \text{ni s1 ni s2}$

(6) d0 = Sin caída de gotas y partículas inflamadas en UNE-EN 13823 2012 (SBI) en 600s; d1 = Sin caída de gotas y partículas inflamadas durante más de 10s en UNE-EN 13823 2012 (SBI) en 600s; d2 = ni d0 ni d1; la ignición del papel en UNE-EN-ISO 11925-2 2011 determina una clasificación d2

(7) Éxito = ausencia de ignición del papel (sin clasificación); Fallo = ignición del papel (clasificación d2)

(8) En condiciones de ataque de llama superficial y, si es adecuado para las condiciones finales de utilización del producto, de ataque de llama lateral



**ANEXO INFORMATIVO (excluido del alcance de la acreditación):
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO S/N UNE EN 13501-1: 07+A1: 2010**

El sistema de clasificación europeo en cuanto al comportamiento de los materiales en su reacción al fuego, comprende 7 Euroclases o clasificaciones principales: A1, A2, B, C, D, E y F.

Las Euroclases A1, A2 y B corresponden a las clases de productos no combustibles y poco combustibles. Representan aquellos productos de la construcción más seguros en materia de seguridad contra el fuego.

Las Euroclases C, D y E corresponden a productos clasificados combustibles y representan los productos de la construcción más peligrosos en relación a su comportamiento al fuego.

Por último, los productos clasificados en la Euroclase F no son sometidos a ningún tipo de evaluación de sus prestaciones frente al fuego.

Sobre la misma base normativa, ha sido desarrollado un sistema específico para la clasificación de los productos para revestimientos de suelos: A1_{fl}, A2_{fl}, B_{fl}, C_{fl}, D_{fl}, E_{fl} y F_{fl} (el subíndice "fl" significa revestimiento de suelo -floor).

Excepto las clases A1 y F, en el caso de materiales para revestimiento de paredes y techos, el resto de las clases se complementa con dos nuevas subclasificaciones, una relativa a la producción y opacidad de humos, y la otra a la producción de gotas o partículas inflamadas.

Los niveles de estos parámetros son tres:

↳ Para la opacidad de humos, los niveles s1 (baja cantidad y velocidad de emisión de humos), s2 (cantidad y velocidad de emisión de humos media) y s3 (elevada cantidad y velocidad de emisión de humos).

↳ Para las gotas o partículas inflamadas, los niveles son d0 (no se producen gotas/partículas inflamadas), d1 (no hay gotas/partículas inflamadas de duración superior a 10 segundos) y d2 (productos que no se clasifican como d0 ni d1).

En el caso de revestimientos de suelo, con excepción también de las clases A1 y F, la subclasificación solo afecta a los niveles de emisión y opacidad de humos y son solo dos, s1 (porcentaje bajo de emisión y producción de humos) y s2 (productos para los que no se declara ningún comportamiento con relación a los humos o aquellos que no satisfacen la condición de s1).

Clase A1: materiales que no pueden contribuir en ninguna fase del incendio incluida la correspondiente al fuego totalmente desarrollado. *No le afecta la clasificación complementaria de humos y caída de gotas.*

Clase A2: tienen que satisfacer los mismos criterios que la clase B. Además, en condiciones de fuego totalmente desarrollado, estos productos no deben contribuir de manera importante a la carga de fuego y al crecimiento del fuego. *Clasificación complementaria de producción de humos y caída de gotas.*

Clases B: contribución al fuego muy limitada. Como la clase C pero satisfaciendo requisitos más estrictos. *Le afecta especialmente las clasificaciones complementarias de producción de humos y caída de gotas.* Además, en condiciones de un incendio completamente desarrollado, estos productos no aumentarán significativamente la carga térmica del recinto y el desarrollo del fuego.

Clase C: contribución al fuego limitada. Como la clase D, pero satisfaciendo requisitos más estrictos. Además, bajo el ataque térmico por un único objeto ardiendo tienen que ofrecer una propagación lateral de la llama limitada. *Le afecta especialmente las clasificaciones complementarias de producción de humos y caída de gotas.*

Clase D: contribución al fuego aceptable. Productos que satisfacen los criterios correspondientes a la clase E y que son capaces de resistir, durante un periodo más largo de tiempo, el ataque de una llama pequeña sin que se produzca una propagación sustancial de la llama. Además, también deben ser capaces de soportar ataque térmico por un único objeto ardiendo con un retraso suficiente y con un desprendimiento de calor limitado. *Le afecta especialmente las clasificaciones complementarias de producción de humos y caída de gotas.*

Clase E: productos capaces de resistir, durante un periodo breve de tiempo el ataque de una llama sin que se produzca una propagación sustancial de la misma. *Le afecta solo la clasificación complementaria de caída de gotas.*

Clase F: sin comportamiento determinado. Materiales para los que no se ha especificado características de reacción al fuego o que no puedan ser clasificados en ninguna de las demás clases.

subclases relativas a la producción de humos	subclases relativas a la producción de gotas/partículas inflamadas
s1 (baja cantidad y velocidad de emisión de humos) s2 (cantidad y velocidad de emisión de humos media) s3 (elevada cantidad y velocidad de emisión de humos).	d0 (no se producen gotas/partículas inflamadas) d1 (no hay gotas/partículas inflamadas de duración > 10s) d2 (productos que no se clasifican como d0 ni d1).