


Peticionario: DYNAMOBEL, S.A.

Fecha de ensayo: 17-nov-09

Núm. informe: 09/100923-1845

Aislamiento acústico al ruido aereo según UNE-EN ISO 140-3

Arplus⁺
LGA

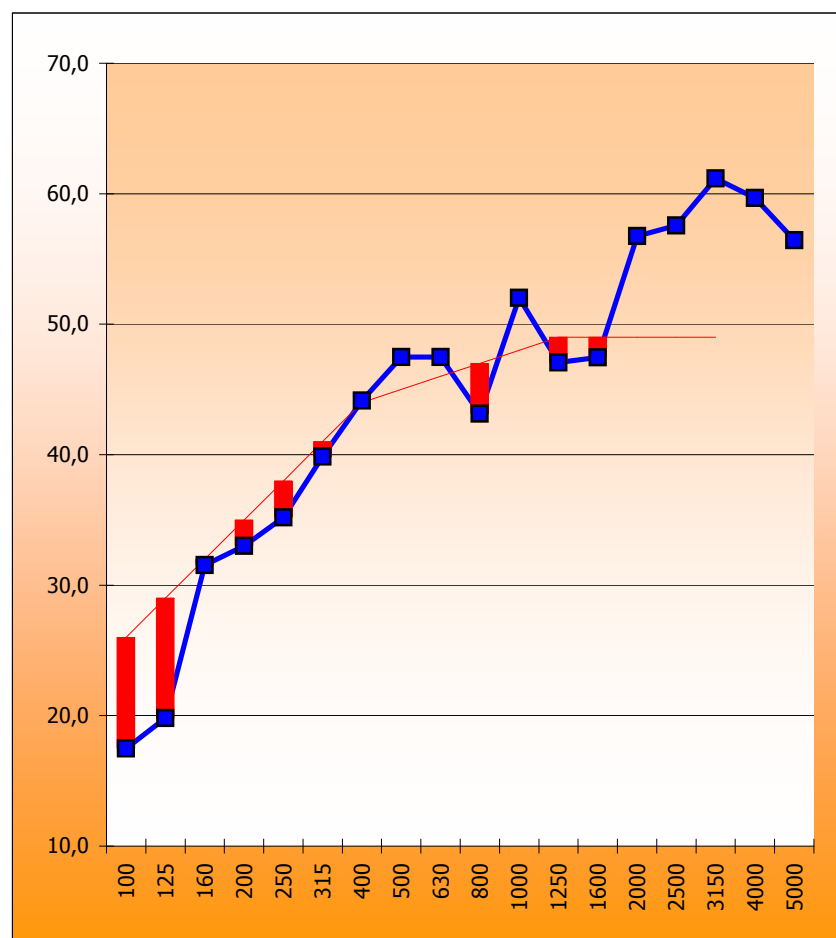

Frecuencia Hz	R
100	17,5
125	19,8
160	31,5
200	33,0
250	35,2
315	39,9
400	44,1
500	47,5
630	47,5
800	43,1
1000	52,0
1250	47,1
1600	47,5
2000	56,8
2500	57,6
3150	61,2
4000	59,7
5000	56,4

Frecuencia Hz	R (Octavas)
125	20,1
250	35,2
500	46,1
1000	46,1
2000	51,4
4000	58,6

Descripción de la muestra:

Mampara M92 ciego panel de tablero de partículas reforzado.
CASO FA-5 MODIF de la secuencia de ensayos.

ÍNDICE GLOBAL DE REDUCCIÓN ACÚSTICA PONDERADO A, R_A	42,3	dBA
ÍNDICE GLOBAL DE REDUCCIÓN ACÚSTICA, R_w (C; C_{tr})	45 (-4; -10)	dB