


Peticionario: DYNAMOBEL, S.A.

Fecha de ensayo: 13-nov-09

Núm. informe: 09/100923-1843

Aislamiento acústico al ruido aereo según UNE-EN ISO 140-3

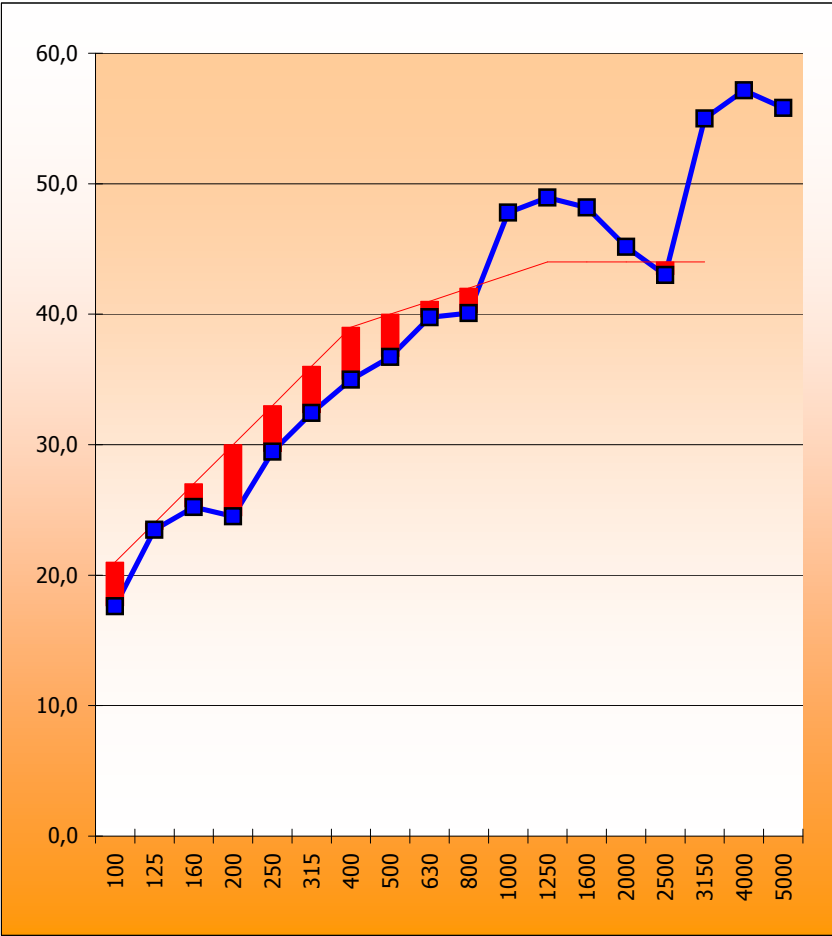

Frecuencia Hz	R
100	17,6
125	23,5
160	25,2
200	24,5
250	29,4
315	32,4
400	35,0
500	36,7
630	39,8
800	40,1
1000	47,8
1250	48,9
1600	48,2
2000	45,2
2500	43,0
3150	55,0
4000	57,2
5000	55,8

Frecuencia Hz	R (Octavas)
125	20,8
250	27,6
500	36,7
1000	43,7
2000	45,0
4000	55,9

Descripción de la muestra:

Mampara M92 vidriero 3+3 y 3+3.
CASO FA-6 MODIF de la secuencia de ensayos.

ÍNDICE GLOBAL DE REDUCCIÓN ACÚSTICA PONDERADO A, R_A	39,1	dBA
ÍNDICE GLOBAL DE REDUCCIÓN ACÚSTICA, R_w (C; C_{tr})	40 (-2; -7)	dB